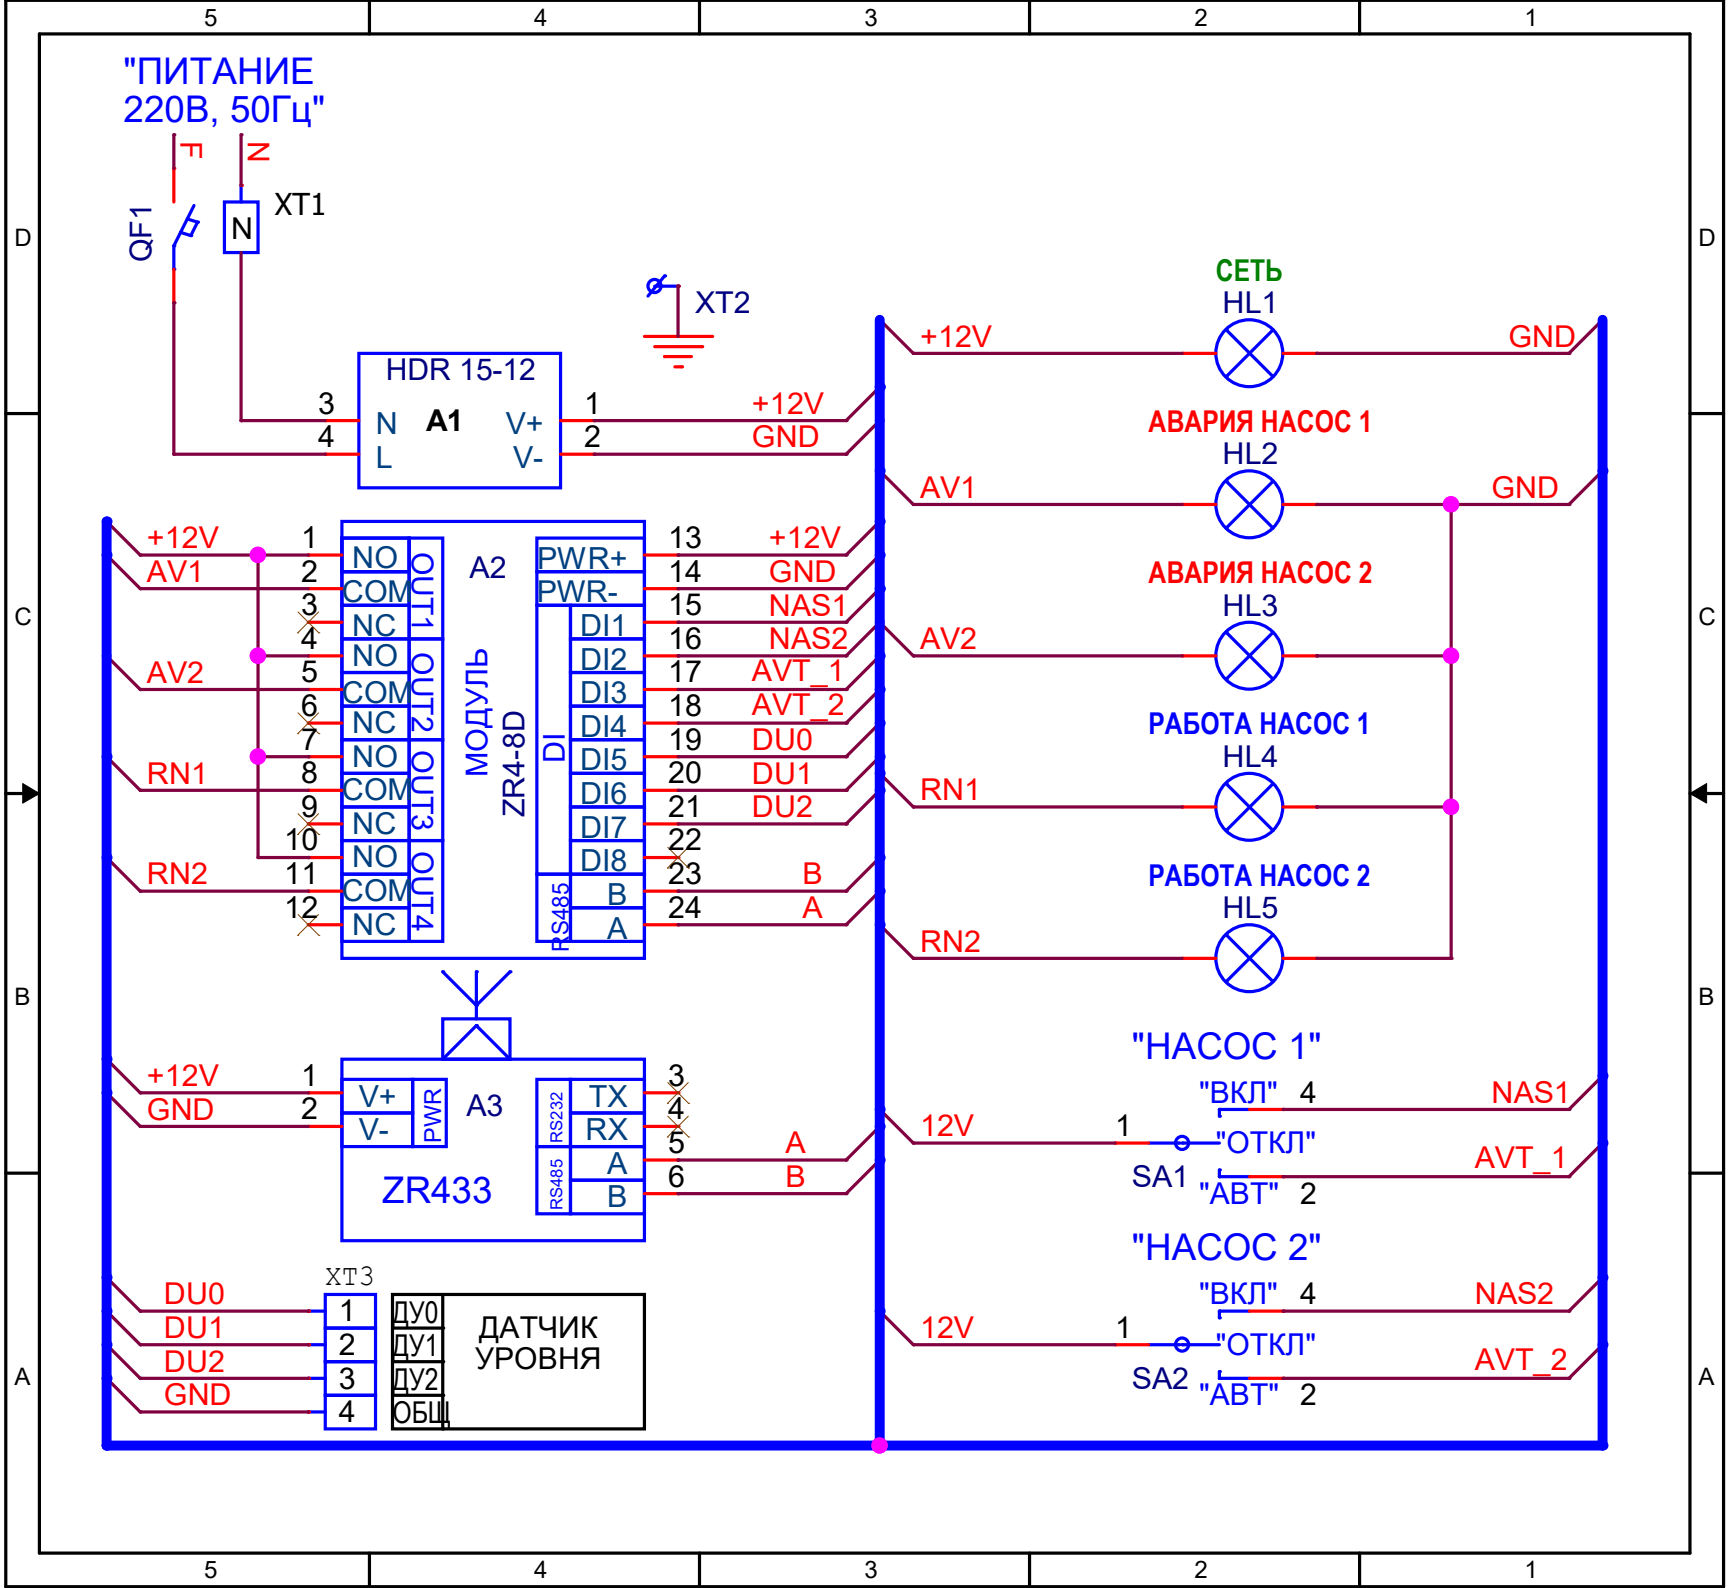
"ПИТАНИЕ
220В, 50Гц"
L
N
QF1
N
XT1
XT2
HDR 15-12
3
4
N
L
A1
V+
V-
1
2
+12V
GND
СЕТЬ
HL1
+12V
GND
АВАРИЯ НАСОС 1
HL2
AV1
GND
АВАРИЯ НАСОС 2
HL3
AV2
РАБОТА НАСОС 1
HL4
RN1
РАБОТА НАСОС 2
HL5
RN2
+12V
AV1
AV2
RN1
RN2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NO
COM
NC
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
A2
МОДУЛЬ
ZR4-8D
PWR+
PWR-
DI
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
RS485
B
A
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
+12V
GND
NAS1
NAS2
AVT_1
AVT_2
DU0
DU1
DU2
B
A
+12V
GND
1
2
V+
V-
PWR
A3
ZR433
RS232
TX
RX
RS485
A
B
3
4
5
6
A
B
"НАСОС 1"
"ВКЛ"
"ОТКЛ"
"АВТ"
4
1
2
12V
SA1
NAS1
AVT_1
"НАСОС 2"
"ВКЛ"
"ОТКЛ"
"АВТ"
4
1
2
12V
SA2
NAS2
AVT_2
XT3
DU0
DU1
DU2
GND
1
2
3
4
ДУ0
ДУ1
ДУ2
ОБЩ
ДАТЧИК
УРОВНЯ